

2,321/1,2.

(Dz. Urz. GUM z d. 6.X.28 № 2 poz. 5).

Przepisy o warunkach legalizowania pojemników zwyczajnych kształtu obrotowego.

Pojemniki drewniane, godne legalizacji w dz. po-pruskiej.

Przepisy ogólne.

§ 1.

Pojemniki drewniane, godne legalizacji w dzielnicy po-pruskiej, powinny czynić zadość odnoszącym się do nich postanowieniom Przepisów o warunkach legalizowania pojemników zwyczajnych kształtu obrotowego: Pojemniki drewniane (POM poz. 2,321/1,4).

Wykonanie.

§ 2.

a. Pojemniki powinny być wykonywane zgodnie z rysunkami, dołączonemi do nin. przepisów. Dopuszcza się jednak odstępstwa od tej zasady, o ile nie mają one charakteru zasadniczego, nie są sprzeczne z przepisami i nie wpływają na zalety miernicze pojemnika.

b. Pojemniki 50 l i większe muszą być zaopatrzone w ucha. Dla pojemników mniejszych stosowanie uch nie jest obowiązkowe.

c. Wewnętrzna powierzchnia pojemników może być pokryta cienką nie odłupującą się warstwą lakieru.

d. Drzewo na narzędzia miernicze powinno być stosowane jedynie tylko w stanie dobrze wysuszonym. Pojemniki drewniane mogą mieć pobocznicę giętą (rys. 1÷4) (fornirowe) dla wszelkich pojemności, pobocznicę klepkową (rys. 5÷9) dla pojemności powyżej 0,5 l. Pojemniki wielkości 1 l lub mniejsze mogą być toczone z jednego kawała drzewa (rys. 10 i 11).

e. Dno pojemników drewnianych może składać się z kilku części, o ile części te są trwale połączone (np. przez sklejenie).

Przepisy obowiązujące w miernictwie.


Czasopismo wydawane przez Główny Urząd Miar.

Warszawa, dnia 13 października 1928 r.

Układać w porządku wielkości liczb tytułowych.


Grubość dna pojemników z giętymi pobocznkami ma wynosić:
przy objętości:

20 l i wyżej	przynajmniej 18 mm
10 l	15 "
poniżej 5 l	10 "

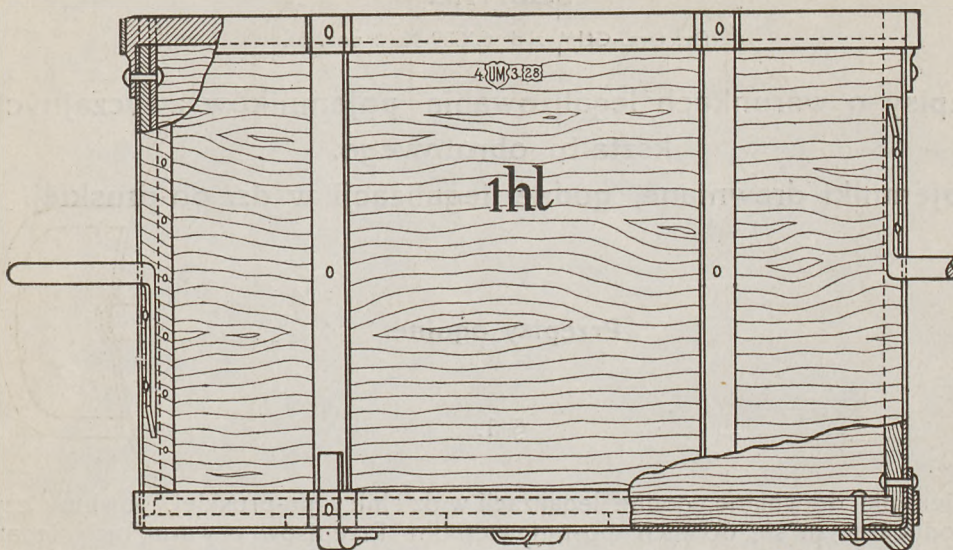

rys. 1a.


Dno w około jednej trzeciej swej grubości winno tworzyć występ, na którym opiera się gięta pobocznica pojemnika (rys. 1f, g).

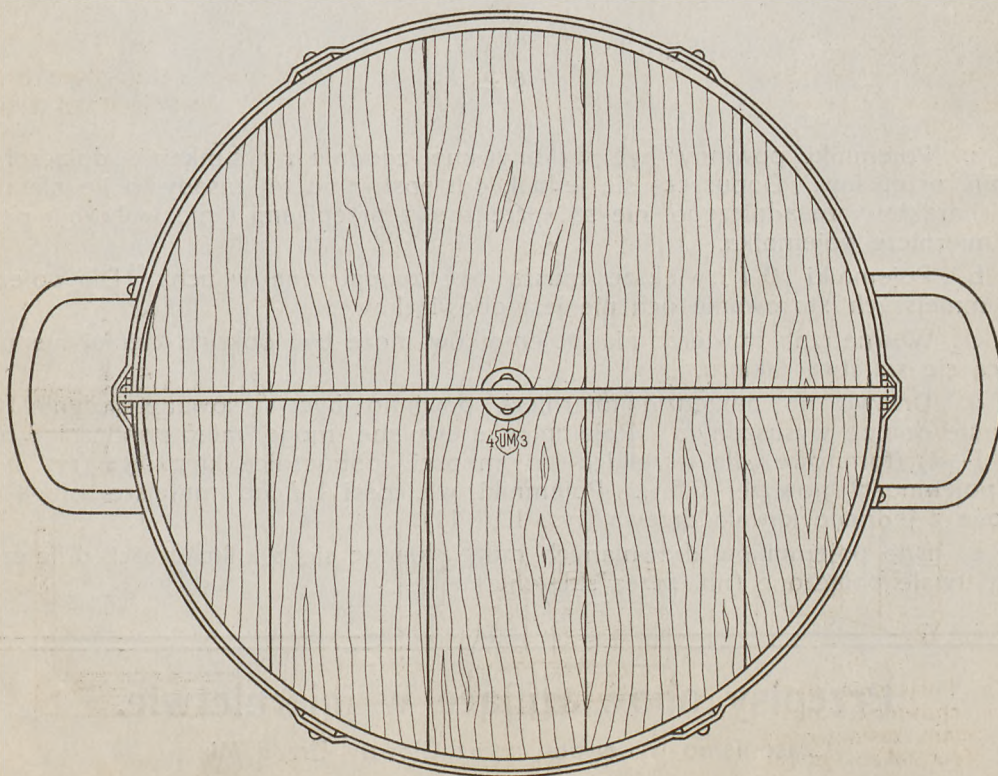

rys. 1b. Widok z góry.


f. Pobocznica pojemników giętych może składać się tylko z jednego kawała.

g. Pojemniki gięte od 10 l włącznie wzwyż powinny mieć okucia z płaskiego żelaza, zabezpieczające połączenie końców pobocznic ze sobą i pobocznic z dnem.

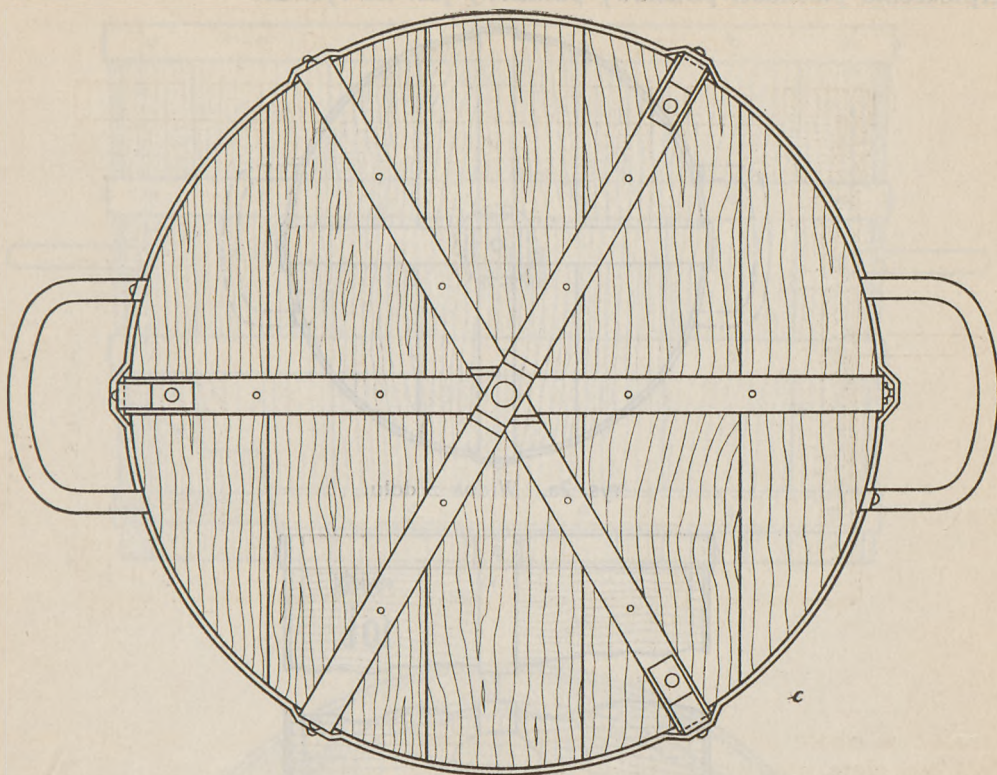


rys. 1c. Widok z dołu.


Pojemniki gięte powyżej 10 l muszą mieć okucie z bednarki na górnym brzegu. Prócz tego pojemniki 100 l i 50 l muszą posiadać okucie przynajmniej z trzech




rys. 1d.
Połączenie strychownicy z okuciem zewnętrznym
(por. także rys. 1a).

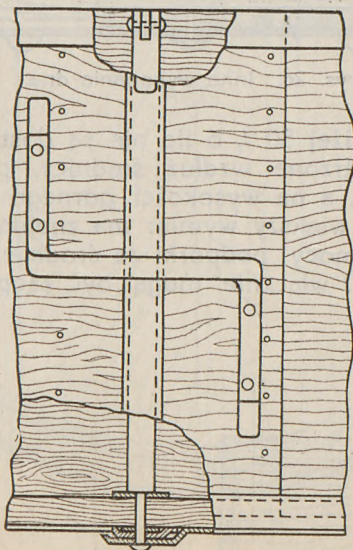

rys. 1e.




rys. 1f.




rys. 1g.

pasów (rys. 1a, c), a pojemniki 10 i 20 l — przynajmniej z dwóch pasów, które krzyżują się pod dnem, idą w górę po pobocznicę i łączą się z okuciem górnego brzegu. Jeden z tych pasów ma pokrywać połączenie końców pobocznic (rys 1e).


Pojemniki 50 l ÷ 10 l muszą być zaopatrzone w nóżki (rys. 1a, 2c), których wysokość musi być większa niż wypukłość skrzyżowania okuć na dnie. Inny sposób zabezpieczenia płaskości podstawy pokazany jest na rys. 2b.

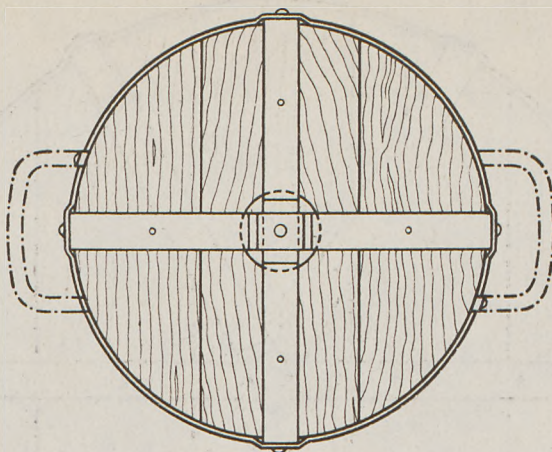

rys. 2a. Widok z dołu.

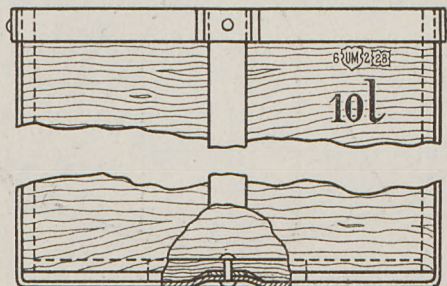

rys. 2b. Widok z boku.

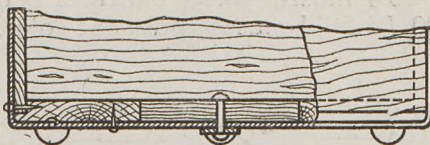

rys. 2c. Inne wykonanie dna.

h. Pojemniki gięte poniżej 50 l, o ile nie są dostatecznie usztywnione w inny sposób, powinny być zaopatrzone wzdłuż średnicy, przechodzącej przez miejsce złączenia końców pobocznic, a na wysokości górnego brzegu w przecznicy z płaskownika żelaznego, którego większy wymiar ma znajdować się w kierunku prostopadłym, połączoną przy pomocy podpórki ze środkiem dna (rys. 1e). Pojemniki mniejsze aż do wielkości 10 l włącznie mogą być zaopatrzone w taką poprzeczkę.





rys. 3.



rys. 4.

i. Ucha pojemników giętych powinny być przymocowane w ten sposób, aby płaskie końce ich łapek były odchylone w przeciwnych kierunkach (rys. 1e) i nie trafiały na ten sam słój roczny drewna. Łapka jednego z uch ma pokrywać szew

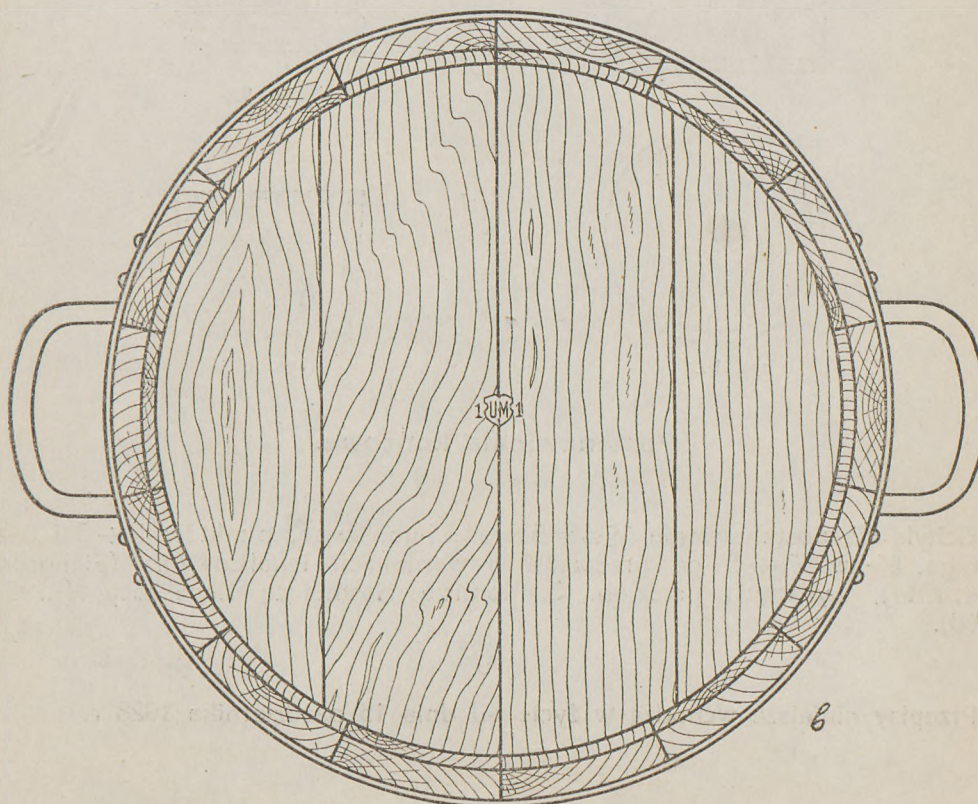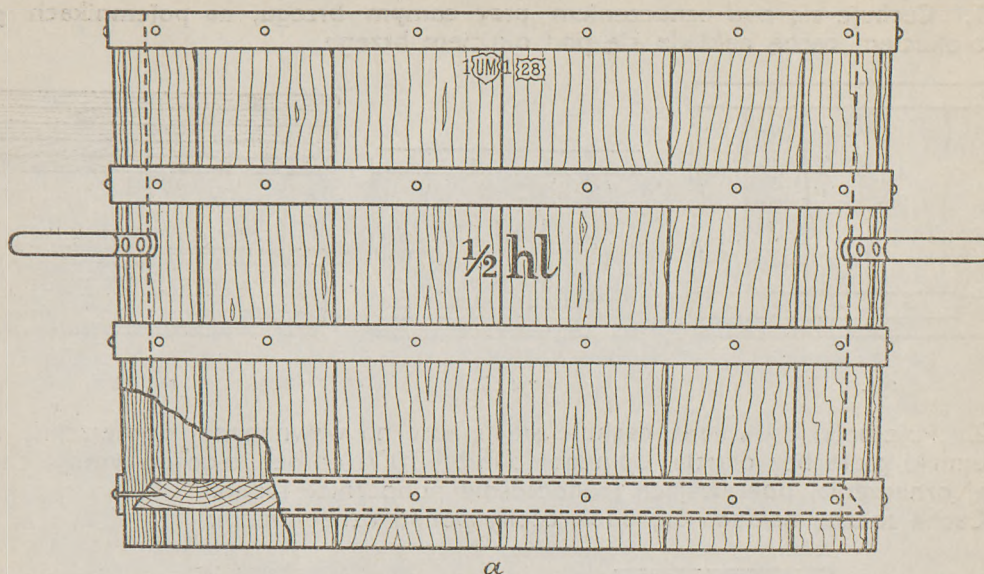

rys 5.


pobocznic (rys. 1e), w przeciwnym razie szew musi być zabezpieczony nitem, znajdującym się mniej więcej na połowie wysokości pojemnika.

j. Pojemniki klepkowe mają być wykonane w ten sposób, aby każda klepka była przytwierdzona do obręczy nitem lub gwoździem. W pojemnikach klepkowych 5 l i poniżej dopuszczalne są drewniane obręcze zamiast żelaznych (rys. 8 i 9).


Cechowanie.

§ 3.


1. Cechuje się nad oznaczeniem przy samym brzegu, na pojemnikach giętych z okuciem cechę nakłada się pod okuciem brzegu.

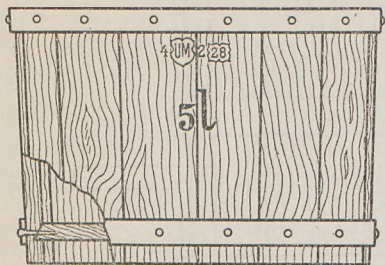

rys. 6.



rys. 7.

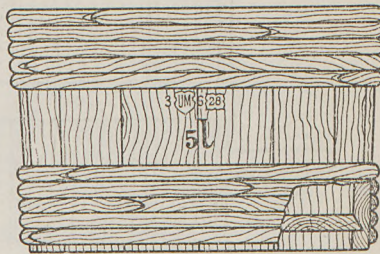

rys. 8.

2. Pojemniki drewniane cechuje się jeszcze na wewnętrznej powierzchni dna, a pojemniki gięte bez okucia dolnego (poniżej 10 l) oprócz tego otrzymują cechę poniżej oznaczenia, pokrywającą jednocześnie pobocznice i dno.


Cechę roczną nakłada się obok cechy ponad oznaczeniem.



rys. 10.



rys. 9.



rys. 11.

Postanowienia końcowe.

§ 4.

Uchyła się postanowienia §§-ów 53-go, 54-go, 55-go, punktów 1 ÷ 3 i 6 ÷ 12 §-u 56-go, §§-ów 57 ÷ 59-go przepisów o warunkach legalizowania (Eichordnung v. 8.11.1911), wydanych przez b. C. Komisję Normującą Legalizację (R. G. Bl. str. 960).

§ 5.

Przepisy niniejsze wchodzi w życie od dnia 15 października 1928 r.